

動作確認チェックシート

検査日	2021年 1月 8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ソリッドステートリレー	大きさ(W×D×H)	23×100×100mm		
型式	G3PA-210B-VD	INPUT	5～24VDC		
メーカー名	オムロン	LOAD	24～240VAC		
機械Ser.No	02306EH		50/60Hz, 10A		
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 インプット側:24VDC電源を接続


ロード側 :リング照明(100VACアダプタ⇒DC9V LED)を接続

リレーの動作に問題なし(写真参照)

インプット(24VDC) OFF

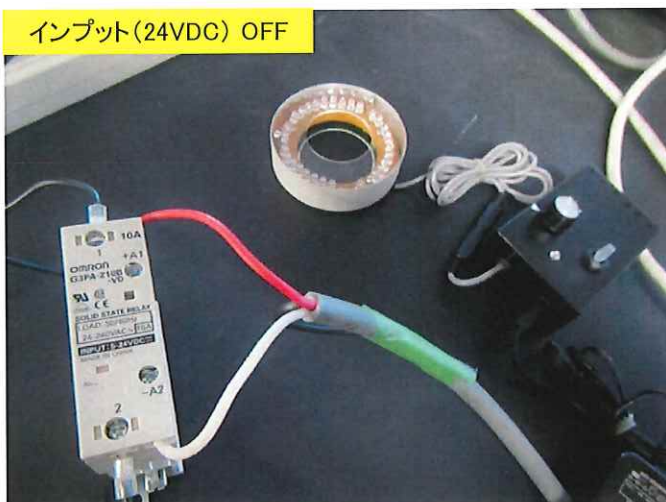

インプット(24VDC) ON

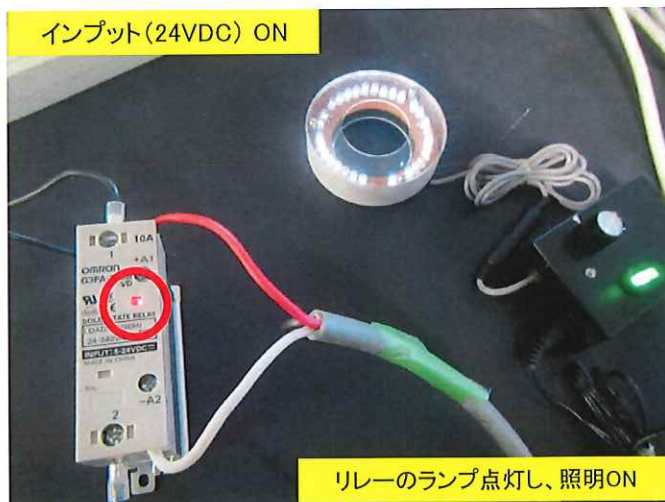

リレーのランプ点灯し、照明ON

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1H]

検査担当者[野沢]

