

管理番号

O50026

動作確認チェックシート

検査日	2025年 5月 22日				
商品名	除外装置	電源電圧	AC200 V		
型式	JGS45S	装置寸法 (WxDxH)	800x500x1800mm		
メーカー名	日本酸素(株)	除害塔			
機械Ser.No	-	製造番号	2045 No.1		
製造年月	1999年2月	塔型式	JGS45		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・ <u>未</u> 対象・NG) TP (済・ <u>未</u> 対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


- 1, 外見:問題なし
- 2, スイッチ類:スイッチ、ランプ問題なし
- 3, 動作確認:除害塔・放出除害筒の薬剤を処理(空)していた為、N2の代替にエアーを使用して
接点付圧力計にて入口圧力上昇・緊急放出弁動作を確認。問題なし
緊急放出弁(電磁弁パルプ)を手動スイッチにて確認。問題なし



自動、手動にて緊急放出弁動作確認



流量計確認

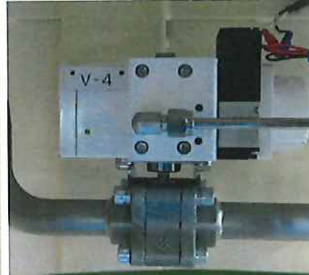

緊急放出弁



接点付き圧力計

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[5 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日



ASK INDEX